

Arrêté n° A37/2022

Publié le 19/10/2022

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT

Portant conditions de rejet d'effluents non domestiques de l'entreprise ST PIERRE LAVAGE

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Règlement d'Assainissement collectif en vigueur,

Vu la délibération n°2017-122 du 29 juin 2017 de la Communauté d'Agglomération du Cotentin relative à la prise de compétence « Assainissement » au 1^{er} janvier 2018,

Vu la délibération n°DEL2020_053 du 13 juillet 2020 portant élection du Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,

Vu l'arrêté du 02 Février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,

Vu le récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le projet de création d'un forage avec prélèvement d'eau souterraine sur la commune de Saint Pierre Eglise (n°50 - 2021- 00123),

ARRÊTE

Article 1 – Objet de l'arrêté

La société St Pierre Lavage pour son établissement sis Rue du Pavillon 50330 SAINT PIERRE EGLISE exerce l'activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers (code NAF : 4520A), plus spécifiquement le nettoyage des véhicules des particuliers (piste de lavage ouverte au public).

L'arrêté a pour objet d'autoriser l'établissement St Pierre Lavage à rejeter ses effluents non domestiques issus du nettoyage des véhicules au réseau d'eaux pluviales.

Article 2 – Dispositions générales

Les effluents non domestiques et les eaux pluviales du site ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement et à la bonne conservation des réseaux, des ouvrages et du milieu naturel.


Article 3 – Modalités de raccordement

La Communauté d'Agglomération du Cotentin ne reçoit pas dans son réseau d'eaux usées les eaux usées domestiques de l'activité. La Communauté d'Agglomération du Cotentin reçoit dans son réseau d'eaux pluviales, en un seul point de rejet, les effluents non domestiques de l'activité sous réserve que ceux-ci répondent aux normes définies aux articles suivants. Le réseau d'assainissement est en séparatif.

Article 4 – Condition de raccordement et de collecte des effluents

L'activité utilise deux sources d'alimentation en eau : la distribution d'eau potable et un forage. Le branchement doit être de telle sorte que l'alimentation ne puisse pas se faire en parallèle, avec présence d'un unique branchement sur l'installation, et l'alternance entre les deux sources doit se faire via un flexible interchangeable manuellement, comme précisé dans le schéma ci-dessous.

Ce dispositif ne devra en aucun cas permettre la liaison entre ces deux sources

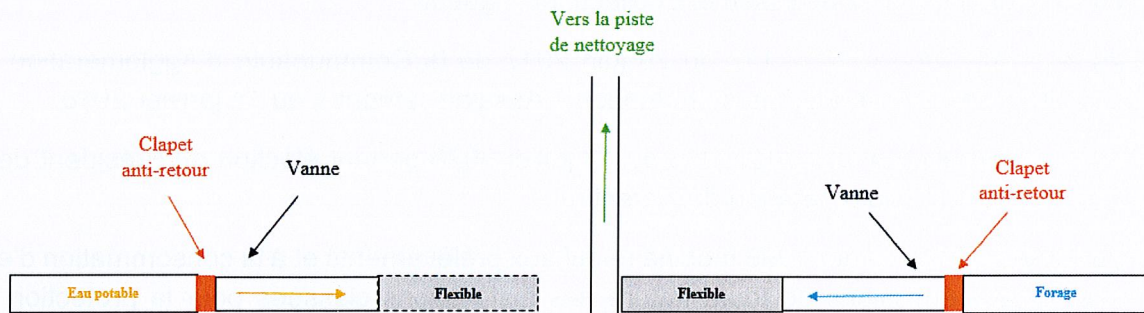

d'alimentation.

Les effluents non domestiques issus du nettoyage de véhicules sont prétraités par un séparateur à hydrocarbures avant rejet au réseau d'eaux pluviales.

Cet équipement doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Au minimum, un entretien annuel, par un prestataire adapté, est demandé.

Article 5 – Caractéristiques des effluents admis dans le réseau

5.1. Les prescriptions relatives aux rejets d'effluents non domestiques

Les effluents admis dans le réseau d'eaux pluviales de la Communauté d'Agglomération du Cotentin doivent respecter les normes suivantes :

Paramètre	Concentration maximale en mg/l
pH	Compris entre 6,5 et 9
Température	< 30°C
MES	≤ 35 mg/l
DCO	≤ 125 mg/l

DBO5	≤ 25 mg/l
Azote Global (exprimé en N)	≤ 10 mg/l
Phosphore (exprimé en P)	≤ 1 mg/l
Hydrocarbures totaux	≤ 5 mg/l

Ces effluents doivent également :

- Ne pas contenir de substances inhibitrices de la vie décelables par voie biologique (norme NF EN ISO 6341),
- ne pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur,
- d'une façon générale, ne pas provoquer un risque de destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes dans le milieu récepteur, à l'aval des points de déversement des collecteurs,
- Et être exempts de produits encrassants tels que boues, gravats, cendres, mortiers, celluloses, colles, goudrons, huiles de vidange et graisses.

Article 6 – Elimination des déchets

L'entreprise doit traiter les autres effluents et déchets issus de son activité dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Les déchets générés par le prétraitement sont correctement éliminés.

L'établissement St Pierre Lavage s'engage à justifier, sur demande de la Communauté d'Agglomération du Cotentin, les conditions de récupération, de stockage et d'élimination des déchets, au moyen des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD).

Article 7 - Prélèvement des effluents usées non domestiques

Le point de rejet des effluents industriels, après traitement, est aménagé afin de permettre la mesure du débit et de la température, ainsi que la prise d'échantillons selon les normes d'échantillonnage en vigueur.

Sur demande de la Communauté d'Agglomération du Cotentin, l'établissement St Pierre Lavage fait réaliser des prélèvements 24h dans le regard du réseau d'eaux pluviales spécifiquement aménagé. Les prélèvements doivent être réalisés par une personne compétente et les analyses effectuées par un laboratoire agréé. Le service Assainissement est prévenu et un agent peut se rendre sur place. A réception des résultats, une copie des résultats d'analyses est transmise au service assainissement de la Communauté d'Agglomération du Cotentin.

Article 8 – Paramètres mesures

8.1. Concernant le rejet au réseau eaux pluviales

Les analyses porteront notamment sur les paramètres liés à l'activité, précisés à l'article 5.1.

La réalisation d'analyse pourra être demandée aussi souvent que nécessaire par le service Assainissement, notamment en cas de dépassement répétés des limites de rejet.

Article 9 – Conformité des installations génératrices de rejets

Les anomalies relevées lors de la visite de conformité des installations sanitaires du bâtiment sont signalées à l'entreprise St Pierre Lavage. Cette dernière engagera les démarches nécessaires permettant d'aboutir à la mise en conformité de toutes les installations génératrices de rejets.

Article 10.– Conditions financières

10.1. Le financement des analyses

Le règlement des dépenses correspondant aux prélèvements et aux analyses des effluents est effectué par l'établissement St Pierre Lavage suivant le nombre de mesures demandées à l'article 7 du présent arrêté.

10.2. Le coefficient de pollution

Sans objet

10.3. Le coefficient de rejet

Sans objet

Article 11 – Modification d'activité

L'établissement St Pierre Lavage informera la Communauté d'Agglomération du Cotentin de tous les changements et de toutes les modifications d'activité et d'installation ayant un impact sur les rejets ou le prélèvement d'eau.

Article 12 - Sanctions

En cas de non-respect des présentes clauses, les poursuites ou sanctions prévues au Règlement d'Assainissement s'appliquent.

Les infractions au présent règlement sont passibles des sanctions prévues aux articles 257 du Code Pénal et L. 1312-1, L.1312-2 et L.1312-8 du Code de la Santé Publique.

Article 13 – Durée de l'autorisation

Cette autorisation de rejet est donnée à titre permanent tant que les conditions de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales de la collectivité le permettent, et tant que les activités et usages de l'eau de la société restent inchangés.

Article 14 – Application du présent arrêté

Le directeur général des services est chargé de l'application du présent arrêté qui sera notifié à la société, transmis au préfet de la Manche et publié conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 15 – Publication du présent arrêté

Le présent arrêté sera :

- publié sur le site internet de la Communauté d'Agglomération du Cotentin,
- inscrit au registre des arrêtés.

Article 16 – Recours

Le Président informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 CAEN ou par voie dématérialisée via l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l'état et de l'accomplissement des formalités de publicité requises.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin en un exemplaire original, le 19/10/2022

Le Président de la
Communauté d'Agglomération
du Cotentin

David MARGUERITTE

